


Správa o činnosti na úseku BOZP za rok 2014

Dôsledné realizovanie predpisov a úloh v oblasti BOZP v záujme zlepšovania pracovných podmienok a osobitne ochrany života a zdravia zamestnancov je závažným faktorom napomáhajúcim k ekonomickému a sociálnemu rozvoju firmy.

Pravidelnou **kontrolnou činnosťou na úseku BOZP** a odstraňovaním zistených nedostatkov sa zvyšuje bezpečnosť pri práci a zlepšuje pracovné prostredie.

Kontrola dodržiavania BOZP sa vykonáva v pravidelných intervaloch 1x za 3 mesiace s vedúcimi jednotlivých úsekov, zistené nedostatky sú zapísané do knihy kontrol BOZP, s termínom ich odstránenia v čo najkratšom možnom termíne. Počet identifikovaných nedostatkov pri kontrole bol 4.

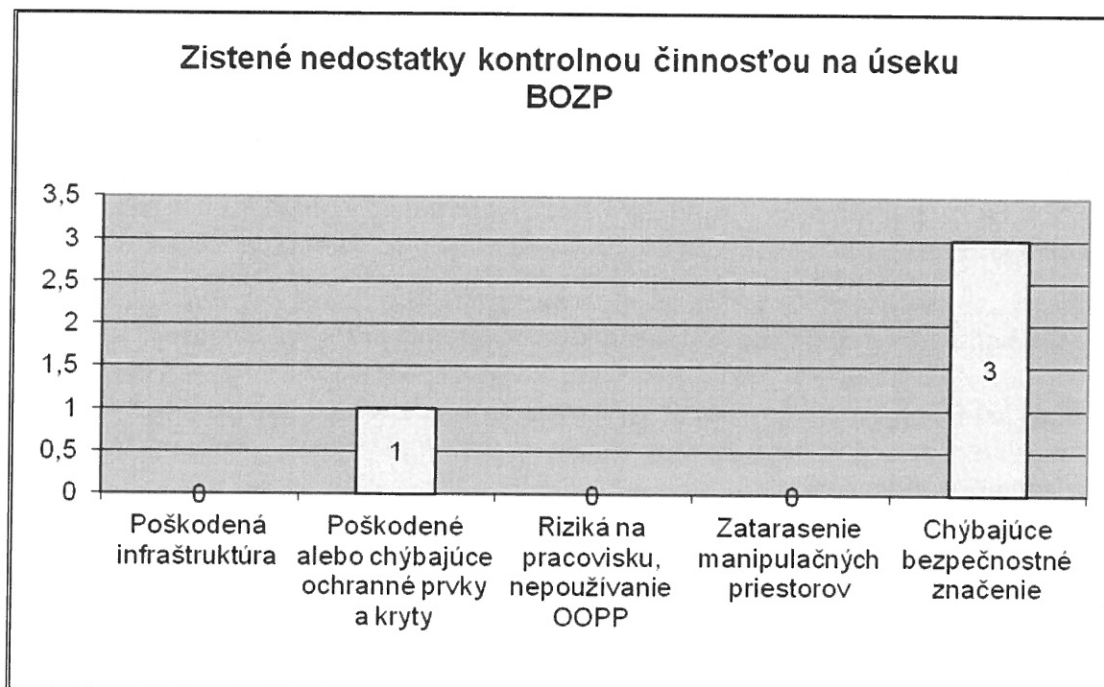

Príčiny nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou:

Zistené nedostatky a závady menšieho charakteru boli odstránené na mieste, závady týkajúce sa poškodených podláh budú odstránené priebežne do 31.12.2015.

Kontrola lekárničiek sa vykonáva taktiež 1x polročne, podľa potreby je zdravotnícky materiál do lekárničiek doplnený a po dobe expirácie odovzdaný autorizovanému bezpečnostnému technikovi. Ten tento zdravotnícky materiál odovzdá ako odpad do lekárne.

Kontrola požitia alkoholických nápojov bola počas roku 2014 vykonávaná pravidelne na vstupe do firmy členmi vlastnej ochrany a na prevádzkach členmi vlastnej ochrany a autorizovaným bezpečnostným technikom. Na prevádzkach bol u všetkých kontrolovaných zamestnancov výsledok skúšky na alkohol negatívny.

V rámci **výkonu pracovnej zdravotnej služby** bol vykonaný opakovaný audit vo všetkých závodoch a administratívne spoločnosti MPC CESSI a.s. za účasti vedúcich pracovníkov stredísk.

Navrhnuté opatrenia sú uvedené v záznamoch o hodnotení rizika pre každé stredisko, administratívne priestory a priestory predajní.

Meranie hluku a prašného aerosólu nebolo v roku 2014 realizované.

V zmysle platných dokumentov BOZP sú zamestnancom spoločnosti **poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky**, priebežne sa kontroluje ich používanie, o uvedených skutočnostiach je vykonaný záznam v zápisníkoch BOZP, ale je to realizované v malej miere.

Školení a vzdelávania na úseku BOZP sa zúčastnili pracovníci, ktorí sú držiteľmi osvedčení obsluhy VTZ /ZZ/, obsluha vysokozdvížných vozíkov, zvárači, vodiči z povolania, elektrikári, obsluha kotolní v rámci platnej legislatívy absolvovali potrebnú aktualizáciu odbornú prípravu.

Realizované školenia:

- OPP zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarom v mimopracovnom čase v termíne 24.1.2014 (100 % účasť)
- Školenie protipožiarnych hliadok pracovišť z OPP v termíne 27.3.2014 (účasť 100%)
- BOZP a OPP zamestnancov prevádzky Cukráreň – 25.4.2014 (účasť 100 %).
- BOZP a OPP zamestnancov prevádzky Mlyn v termíne 30.5.2014 (100 % účasť)
- BOZP a OPP zamestnancov prevádzky Pekáreň v termíne 3.6.2014 (100 % účasť)
- BOZP a OPP zamestnancov úseku dopravy v termíne 6.6.2014 (100 % účasť)

V roku 2014 neboli vydané žiadne nové **dokumenty BOZP ani pracovné postupy**.

V roku 2014 boli zaregistrované **2 pracovné úrazy**, z toho 1 na stredisku Centrálna údržba a 1 na stredisku Mlyn. Registrovaný pracovný úraz na stredisku Centrálna údržba bol závažný, na stredisku Mlyn ľahký.

Prvý pracovný úraz sa stal na rannej zmene a dĺžka PN pri ňom bola 87 dní, druhý pracovný úraz sa tiež stal na rannej zmene a PN pri tomto úraze bola 44 dní.

Prijaté opatrenia:


- výchovné opatrenia (preškolenia zamestnancov)

Pracovné úrazy sú vyšetrené na mieste, za prítomnosti zranených, nadriadených pracovníkov a podľa potreba aj ABT. O pracovnom úraze je spísaný záznam a vykonané nápravné opatrenia aj zo strany zamestnávateľa. Pracovníci danej prevádzky sú oboznámení so vzniknutými pracovnými úrazmi.

Vývoj úrazovosti:

Vývoj úrazovosti v MPC CESSI a.s.

drobné pracovné úrazy

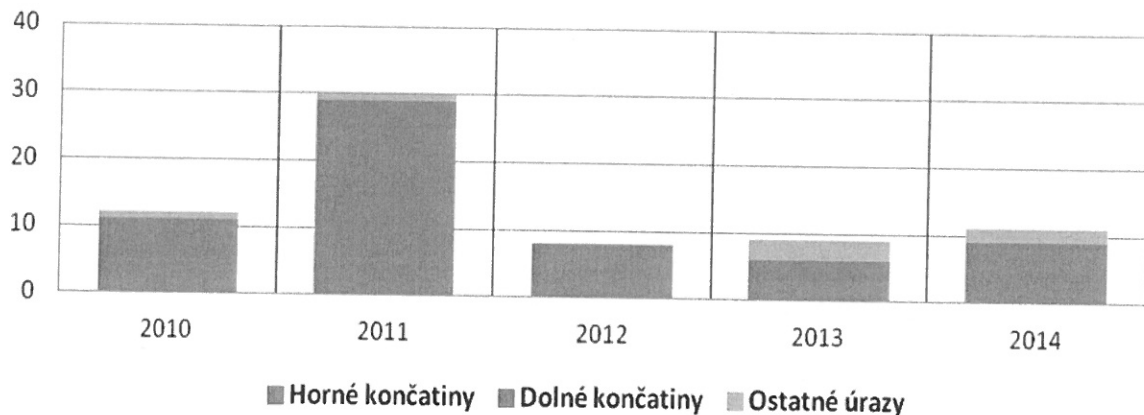

Drobné pracovné úrazy boli evidované v evidencii pracovných úrazov nadriadenými poškodených a boli ošetrené len na pracovisku.

V roku 2014 v rámci správy z Preskúmania vedením boli prijaté **dlhodobé ciele programu BOZP** a **krátkodobé ciele programu BOZP**.

Kontrolná činnosť

V roku 2014 bola v MPC CESSI a.s. vykonaná kontrola externými orgánmi :

Inšpektorát práce Košice, Inšpekcia práce bola vykonaná v dňoch 18.-19.9.2014. Protokol o výsledku inšpekcie práce č. IKO-42-05-2.2/Z-B24-14 je zo dňa 19.9.2014.

Inšpektorát práce Košice, Inšpekcia práce bola vykonaná v dňoch 21.8., 9.10. a 10.10.2014. Protokol o výsledku inšpekcie práce č. IKO-37-05-2.2/Z-J7-14 je zo dňa 10.10.2014.

Inšpektorát práce Košice, Inšpekcia práce bola vykonaná v dňoch 8.9., 6.10. a 7.10.2014. Protokol o výsledku inšpekcie práce č. IKO-40-05-2.2/P-A22,25-14 je zo dňa 7.10.2014.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava v dňoch 23.9.2014 do 25.9.2014 č. 22693/2014.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves v dňoch 25.6.2014, 8.9.2014 č. 2014/01860-1, 22.10.2014.

Požiarne pripravenosť

Kontrola dodržiavania OPP sa vykonáva v pravidelných intervaloch podľa Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi s vedúcimi jednotlivých úsekov, zistené nedostatky sú zapísané do knihy Požiarnej knihy a.s., s termínom ich odstránenia v čo najkratšom možnom termíne. V roku 2014 išlo len o málo závažne nedostatky, ktoré boli odstránené na mieste.

V spoločnosti pôsobí Závodný hasičský zbor v zložení 1 veliteľ a 5 členov. Na jednotlivých pracoviskách sú ustanovené protipožiarne hliadky pracovísk. Členovia týchto protipožiarnych hliadok pracovísk sú každoročne preškolení z povinností týchto hliadok v oblasti OPP.

Firmou Chemes Humenné a Livonec Poprad boli vykonané pravidelné odborné prehliadky a skúšky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v mesiacoch apríl a máj 2014. Týmito kontrolami bolo na prenosných hasiacich prístrojoch zistených 16 závad /oprava, resp. výmena/,čo sa týka hydrantov, bola zistená len jedna závada na č. 7 na stredisku Mlyn prízemie – poškodené označenie hydrantu.

Vyhodnotenie doporučení:

- Realizovať navrhnuté opatrenia zo Záznamov o hodnotení rizík – Záznamov zo spoločnej previerky Pracovnej zdravotnej služby a ABT, vypracovaných pre všetky pracoviská spoločnosti.

Z: ABT, VR, vedúci
prevádzok
T: 31.12.2014

Plnenie : Navrhnuté opatrenia z týchto záznamov boli realizované.

- Zabezpečiť dodržanie prísneho zákazu fajčenia, v zariadeniach na osobnú hygienu, šatniach a výrobných priestoroch je prísny zákaz fajčenia.

Z: VR, vedúci prevádzok a
úsekov
T: 31.12.2014

Plnenie : Navrhnuté opatrenie je realizované, počas celého roka boli vykonávané kontroly na dodržiavanie tohto doporučenia.

Doporučenie :

- Nadalej realizovať navrhnuté opatrenia zo Záznamov o hodnotení rizík – Záznamov zo spoločnej previerky Pracovnej zdravotnej služby a ABT, vypracovaných pre všetky pracoviská spoločnosti.

Z:ABT, VR, vedúci
prevádzok
T: 31.12.2015

- Vyžadovať dôsledné dodržiavanie používania OOPP pri práci u všetkých dotknutých zamestnancov, pri zistení nedostatkov zabezpečiť zápisy v záznamoch bezpečnosti práce poverenými zamestnancami.

Z: VR, vedúci prevádzok
T: 31.12.2015

V Spišskej Novej Vsi, 18.3.2015

Vypracovala : Erika Ondovová , autorizovaný bezpečnostný technik

Schválil : Ing. Peter Babjak
generálny riaditeľ a.s.