


Správa o činnosti na úseku BOZP za rok 2015

Dôsledné realizovanie predpisov a úloh v oblasti BOZP v záujme zlepšovania pracovných podmienok a osobitne ochrany života a zdravia zamestnancov je závažným faktorom napomáhajúcim k ekonomickému a sociálnemu rozvoju firmy.

Pravidelnou **kontrolnou činnosťou na úseku BOZP** a odstraňovaním zistených nedostatkov sa zvyšuje bezpečnosť pri práci a zlepšuje pracovné prostredie.

Kontrola dodržiavania BOZP sa vykonáva v pravidelných intervaloch 1x za 3 mesiace s vedúcimi jednotlivých úsekov, zistené nedostatky sú zapísané do knihy kontrol BOZP, s termínom ich odstránenia v čo najkratšom možnom termíne. Počet identifikovaných nedostatkov pri kontrole bol 8.

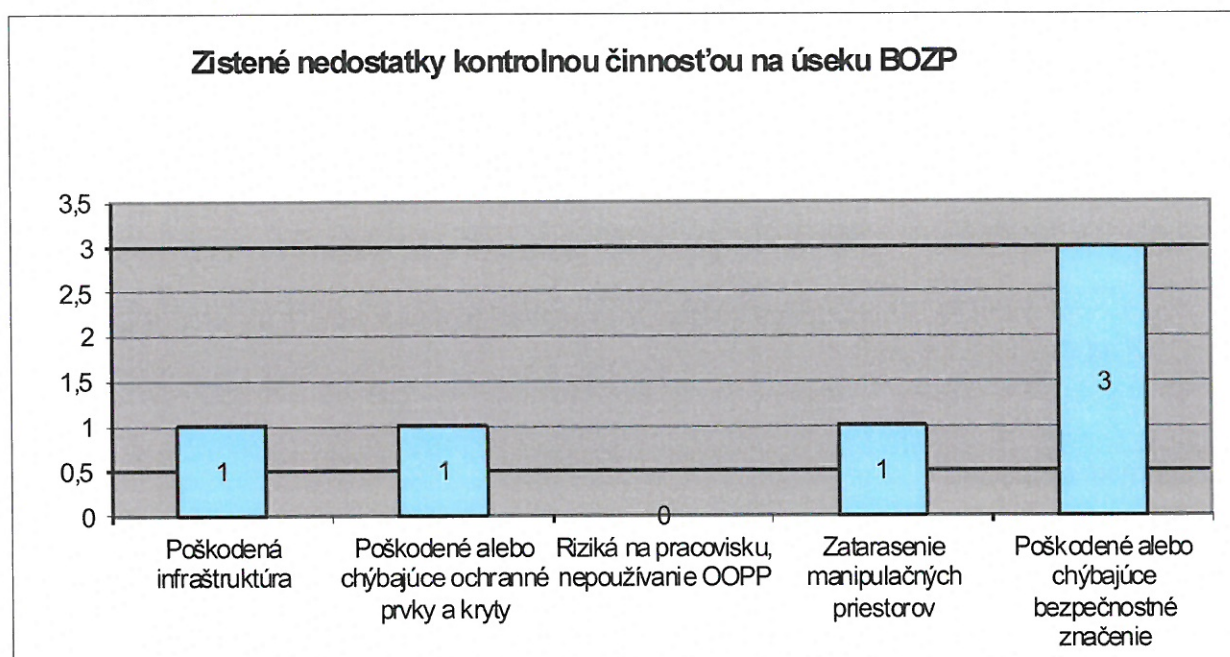

Príčiny nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou:

Zistené nedostatky a závady menšieho charakteru boli odstránené na mieste, závady týkajúce sa poškodených podláh bola odstránená priebežne.

Kontrola lekárničiek sa vykonáva taktiež 1x polročne, podľa potreby je zdravotnícky materiál do lekárničiek doplnený a po dobe expirácie odovzdaný autorizovanému bezpečnostnému technikovi. Ten tento zdravotnícky materiál odovzdá ako odpad do lekárne.

Kontrola požitia alkoholických nápojov bola vykonaná na všetkých prevádzkach a prevádza sa na bráne pri vstupe.. U všetkých kontrolovaných zamestnancov bol výsledok skúšky na alkohol negatívny.

V rámci **výkonu pracovnej zdravotnej služby** bol vykonaný opakovaný audit vo všetkých závodoch a administratívne spoločnosti MPC CESSI a.s. za účasti vedúcich pracovníkov stredísk.

Navrhnuté opatrenia sú uvedené v záznamoch o hodnotení rizika pre každé stredisko, administratívne priestory a priestory predajní.

Objektívizácia a merania faktorov pracovného prostredia prevedené v rekonštruovanej časti pekárne. PZS vypracované hodnotenia zdravotných rizík a prevádzkové poriadky.

V zmysle platných dokumentov BOZP sú zamestnancom spoločnosti **poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky**, priebežne sa kontroluje ich používanie, o uvedených skutočnostiach je vykonaný záznam v zápisníkoch BOZP.

Školení a vzdelávania sa zúčastnili pracovníci, ktorí sú držiteľmi osvedčení obsluhy VTZ /ZZ/, obsluha vysokozdvížných vozíkov, zvárači, vodiči z povolania, elektrikári, obsluha kotolní v rámci platnej legislatívy absolvovali potrebnú aktualizáciu odbornú prípravu- všetko v zmysle platnej legislatívy SR.

Realizované školenia:

- OPP zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase – december 2015
- Školenie protipožiarnych hliadok pracovísk z OPP –december 2015
- BOZP a OPP zamestnancov prevádzky Cestovináreň – december 2015
- BOZP a OPP zamestnancov chemického laboratória v termíne december 2015
- BOZP a OPP zamestnancov administratíva - december 2015
- BOZP a OPP zamestnancov Centrálnej údržby a kotolní –december 2015

V roku 2015 neboli vydané žiadne nové **dokumenty BOZP ani pracovné postupy**.


V roku 2015 boli zaregistrované **4 pracovné úrazy**, z toho 1 na stredisku Cestovináreň a 3 na stredisku Pekáreň.

Prijaté opatrenia:

- výchovné opatrenia (preškolenia zamestnancov)
- technické opatrenie
-

Pracovné úrazy sú vyšetrené na mieste, za prítomnosti zranených, nadriadených pracovníkov a podľa potreba aj ABT. O pracovnom úraze je spísaný záznam a vykonané nápravné opatrenia aj zo strany zamestnávateľa. Pracovníci danej prevádzky sú oboznámení so vzniknutými pracovnými úrazmi.

Vývoj úrazovosti drobné pracovné úrazy:

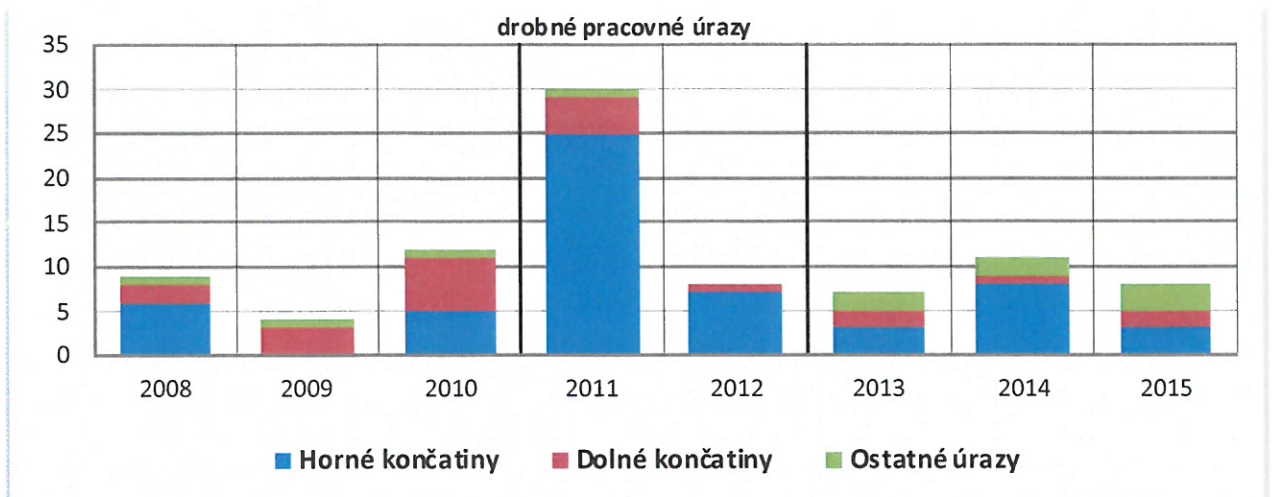

Drobné pracovné úrazy boli evidované v evidencii pracovných úrazov nadriadenými poškodených a boli ošetrené len na pracovisku.

V roku 2015 v rámci správy z Preskúmania vedením boli prijaté **dlhodobé ciele programu BOZP** a **krátkodobé ciele programu BOZP**.

Kontrolná činnosť

V roku 2015 bola v MPC CESSI a.s. vykonaná kontrola externými orgánmi :

Kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves v dňoch:

- 25. 6. 2105

- 18. 9. 2015

Požiarne pripravenosť

Kontrola dodržiavania OPP sa vykonáva v pravidelných intervaloch podľa Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi s vedúcimi jednotlivých úsekov, zistené nedostatky sú zapísané do knihy Požiarnej knihy a.s., s termínom ich odstránenia v čo najkratšom možnom termíne. V roku 2015 išlo len o málo závažne nedostatky, ktoré boli odstránené na mieste.

V spoločnosti pôsobí Závodný hasičský zbor v zložení 1 veliteľ a 5 členov. Na jednotlivých pracoviskách sú ustanovené protipožiarne hliadky pracovísk. Členovia týchto protipožiarnych hliadok pracovísk sú každoročne preškolení z povinností týchto hliadok v oblasti OPP.

Firmou Chemes Humenné a Livonec Poprad boli vykonané pravidelné odborné prehliadky a skúšky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v mesiaci apríl 2015. Týmito kontrolami neboli na prenosných hasiacich prístrojoch zistené žiadne závady, čo sa týka hydrantov, bola zistená len jedna závada na č. 7 na stredisku Mlyn prízemie – poškodené označenie hydrantu.

Vyhodnotenie doporučení:

- Nadalej realizovať navrhnuté opatrenia zo Záznamov o hodnotení rizík – Záznamov zo spoločnej previerky Pracovnej zdravotnej služby a ABT, vypracovaných pre všetky pracoviská spoločnosti.

Z:ABT, VR, vedúci
prevádzok
T: 31.12.2015

Plnenie: Opatrenie priebežne plnené, opatrenie prechádza do ďalšieho obdobia.

- Vyžadovať dôsledné dodržiavanie používania OOPP pri práci u všetkých dotknutých zamestnancov, pri zistení nedostatkov zabezpečiť zápisy v záznamoch bezpečnosti práce poverenými zamestnancami.

Z: VR, vedúci prevádzok
T: 31.12.2015

Plnenie : Navrhnuté opatrenie je realizované, počas celého roka boli vykonávané kontroly na dodržiavanie tohto doporučenia.

Doporučenie :

- Priebežne realizovať navrhnuté opatrenia zo Záznamov o hodnotení rizík – Záznamov zo spoločnej previerky Pracovnej zdravotnej služby a ABT, vypracovaných pre všetky pracoviská spoločnosti.


Z:ABT, VR, vedúci stredísk
T: 31.12.2016

- Vyžadovať dôsledné dodržiavanie používania OOPP pri práci u všetkých dotknutých zamestnancov, pri zistení nedostatkov zabezpečiť zápisy v záznamoch bezpečnosti práce poverenými zamestnancami.

Z: VR, vedúci stredísk
T: 31.12.2016

V Spišskej Novej Vsi, 30.3.2016

Vypracoval : Ing.Martin Vinčur , autorizovaný bezpečnostný technik



Schválil : Ing. Peter Babjak
generálny riaditeľ a.s.

