


Správa o činnosti na úseku BOZP za rok 2019

Dôsledné realizovanie predpisov a úloh v oblasti BOZP v záujme zlepšovania pracovných podmienok a osobitne ochrany života a zdravia zamestnancov je závažným faktorom napomáhajúcim k ekonomickému a sociálnemu rozvoju firmy.

Pravidelnou kontrolnou činnosťou na úseku BOZP a odstraňovaním zistených nedostatkov sa zvyšuje bezpečnosť pri práci a zlepšuje pracovné prostredie.

Kontrola dodržiavania BOZP sa vykonáva v pravidelných intervaloch 1x za 3 mesiace s vedúcimi jednotlivých úsekov, zistené nedostatky sú zapísané do knihy kontrol BOZP, s termínom ich odstránenia v čo najkratšom možnom termíne. Počet identifikovaných nedostatkov pri kontrole bol 7.

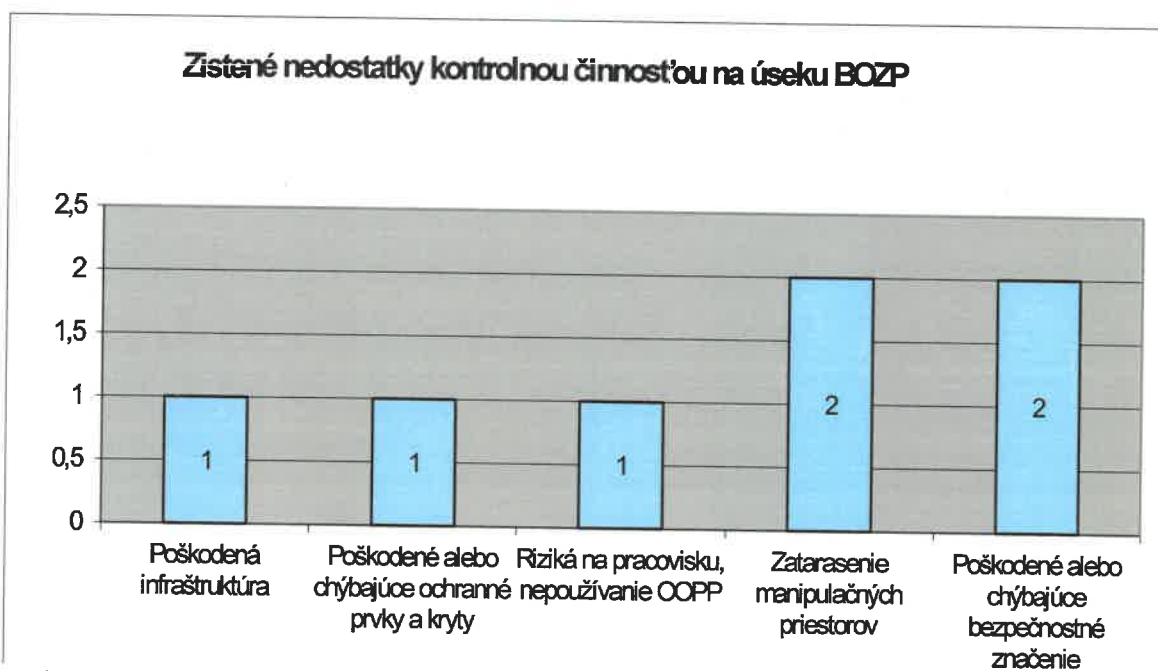

Príčiny nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou:

Zistené nedostatky a závady menšieho charakteru boli odstránené na mieste, závady týkajúce sa poškodených podlahy bola odstránená priebežne.

Kontrola lekárničiek sa vykonáva taktiež 1x polročne, podľa potreby je zdravotnícky materiál do lekárničiek doplnený a po dobe expirácie odovzdaný autorizovanému bezpečnostnému technikovi. Ten tento zdravotnícky materiál odovzdá ako odpad do lekárne.

Kontrola požitia alkoholických nápojov bola vykonaná na všetkých prevádzkach a prevádza sa na bráne pri vstupe.. U všetkých kontrolovaných zamestnancov bol výsledok skúšky na alkohol negatívny.

V rámci výkonu pracovnej zdravotnej služby bol vykonaný opakovaný audit vo všetkých závodoch a administratíve spoločnosti MPC CESSI a.s. za účasti vedúcich pracovníkov stredísk.

Navrhnuté opatrenia sú uvedené v záznamoch o hodnotení rizika pre každé stredisko, administratívne priestory a priestory predajní.

V zmysle platných dokumentov BOZP sú zamestnancom spoločnosti **poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky**, priebežne sa kontroluje ich používanie, o uvedených skutočnostiach je vykonaný záznam v zápisníkoch BOZP.

Školení a vzdelávania sa zúčastnili pracovníci, ktorí sú držiteľmi osvedčení obsluhy VTZ /ZZ/, obsluha vysokozdvížných vozíkov, zvárači, vodiči z povolania, elektrikári, obsluha kotolní v rámci platnej legislatívy absolvovali potrebnú aktualizáciu odbornú prípravu- všetko v zmysle platnej legislatívy SR.

Realizované školenia:

- OPP zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarom v mimopracovnom čase – november 2019
- Školenie protipožiarnej hliadky pracovníkov z OPP –december 2019
- Opakované oboznamovanie z BOZP – neboli

V roku 2019 neboli vydané žiadne nové **dokumenty BOZP ani pracovné postupy**.


V roku 2019 boli zaregistrované **4 pracovné úrazy** /cestovináreň 3x, vlastná ochrana/.

Prijaté opatrenia:

- výchovné opatrenia (preškolenia zamestnancov)
- technické opatrenie
-

Pracovné úrazy sú vyšetrené na mieste, za prítomnosti zranených, nadriadených pracovníkov a podľa potreba aj ABT. O pracovnom úraze je spísaný záznam a vykonané nápravné opatrenia aj zo strany zamestnávateľa. Pracovníci danej prevádzky sú oboznámení so vzniknutými pracovnými úrazmi.

Vývoj úrazovosti drobné pracovné úrazy:

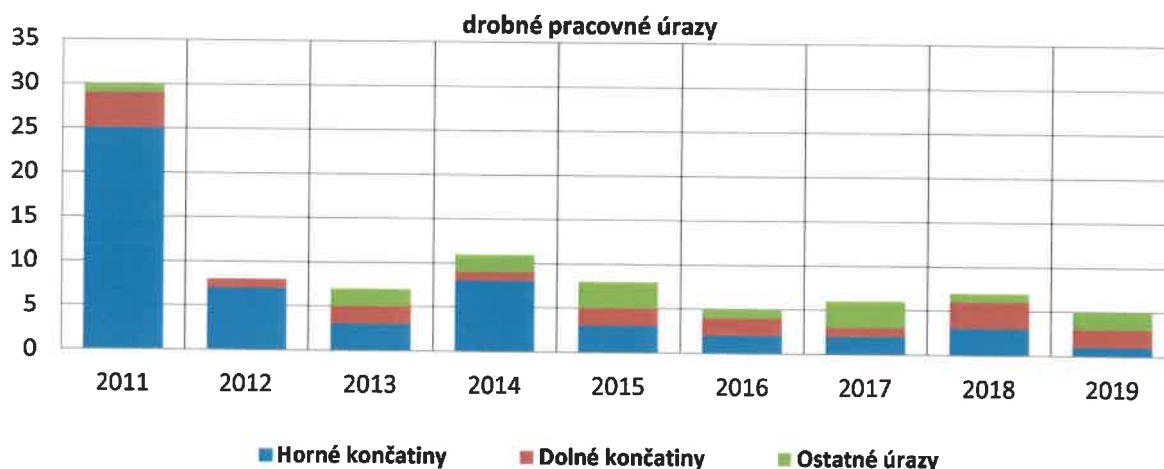

Drobné pracovné úrazy boli evidované v evidencii pracovných úrazov nadriadenými poškodených a boli ošetrené len na pracovisku.

V roku 2019 v rámci správy z Preskúmania vedením boli prijaté **dlhodobé ciele programu BOZP** a **krátkodobé ciele programu BOZP**.

Kontrolná činnosť

V roku 2019 boli v MPC CESSI a.s. vykonané kontroly externými orgánmi :

Inšpektorát práce Košice vykonané kontroly v dňoch 13.8.2019,6.9.2019 a 2.10.2019

Požiarne pripravenosť

Kontrola dodržiavania OPP sa vykonáva v pravidelných intervaloch podľa Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi s vedúcimi jednotlivých úsekov, zistené nedostatky sú zapísané do knihy Požiarnej knihy a.s., s termínom ich odstránenia v čo najkratšom možnom termíne. V roku 2019 išlo len o málo závažne nedostatky, ktoré boli odstránené na mieste.

Na jednotlivých pracoviskách sú ustanovené protipožiarné hliadky pracovísk. Členovia týchto protipožiarnych hliadok pracovísk sú každoročne preškolení z povinností týchto hliadok v oblasti OPP.

Firmou Chemes Humenné boli vykonané pravidelné odborné prehliadky a skúšky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v mesiaci apríl 2019, opravy prevedené firmou Livonec.. Týmito kontrolami neboli na prenosných hasiacich prístrojoch zistené žiadne závady, čo sa týka hydrantov- žiadne závady.

Vyhodnotenie odporúčení:

- Naďalej realizovať navrhnuté opatrenia zo Záznamov o hodnotení rizík – Záznamov zo spoločnej previerky Pracovnej zdravotnej služby a ABT, vypracovaných pre všetky pracoviská spoločnosti.

Z:ABT, VR, vedúci
prevádzok
T: 31.12.2019

Plnenie: Opatrenie priebežne plnené, opatrenie prechádza do ďalšieho obdobia.

- Vyžadovať dôsledné dodržiavanie používania OOPP pri práci u všetkých dotknutých zamestnancov, pri zistení nedostatkov zabezpečiť zápisy v zápisníkoch bezpečnosti práce poverenými zamestnancami.

Z: VR, vedúci prevádzok
T: 31.12.2019

Plnenie : Navrhnuté opatrenie je realizované, počas celého roka boli vykonávané kontroly na dodržiavanie tohto doporučenia.

Doporučenie :

- Priebežne realizovať navrhnuté opatrenia zo Záznamov o hodnotení rizík – Záznamov zo spoločnej previerky Pracovnej zdravotnej služby a ABT, vypracovaných pre všetky pracoviská spoločnosti.

Z:ABT, VR, vedúci stredísk
T: 31.12.2020

- Vyžadovať dôsledné dodržiavanie používania OOPP pri práci u všetkých dotknutých zamestnancov, pri zistení nedostatkov zabezpečiť zápisy v zápisníkoch bezpečnosti práce poverenými zamestnancami.

Z: VR, vedúci stredísk
T: 31.12.2020

V Spišskej Novej Vsi, 20.2.2020

Vypracoval : Ing.Martin Vinčur , autorizovaný bezpečnostný technik

Schválil : RNDr.Eva Volčková
generálna riaditeľka a.s.